

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Здравка Челара 14а

Телефон: +381 11 3618 017

Факс: +381 11 3290 740

ЖАТ: 423

Број: 17/17 -2085

Датум: 15.08.2017.


ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 2, за јавну набавку Резервни делови и материјал за напојне уређаје за телекомуникационе системе, у отвореном поступку, по партијама
(број набавке 29/2017)

Питање број 1

У оквиру конкурсне документације Наручилац у партији 1 под рб. 5 дефинише добро: „Пуњива батерија 2.4V/8Ah NiCd“ при чему не дефинише облик, тип израде и спољне димензије батеријског пака. Молимо наручиоца да прецизно дефинише физички изглед и облик батеријског пака имајући у виду члан 70. ЗЈН. Такође, сматрамо да је неопходно да Наручилац испоштује услове из члана 71 тачка 1 ЗЈН.

Одговор бр.1

Батеријско паковање је дефинисано техничком спецификацијом а појашњава се и сликом 1. У циљу испуњења услова дефинисаних члановима 70 и 71 ЗЈН а у већ измењеној техничкој спецификацији иза назива добра је додато „или одговарајуће“.

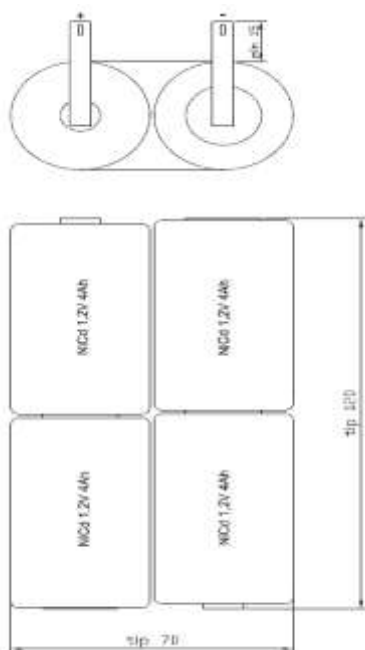

Слика 1: Изглед батеријског паковања 2,4V/ 8Ah

Питање бр. 2:

За добро под рб. 1 партија 3, да ли је прихватљиво понудити ћелије OPzS већег номиналног капацитета, тачније 100Ah истих димензија и карактеристика? Питање постављамо из разлога што већина светских произвођача батерија не производи више нема у понуди ћелије OPzS капацитета 75Ah како је захтевано у оквиру конкурсне документације..

Одговор бр. 2:

У техничкој спецификацији и техничким условима наведени су минимални капацитети стационарне акумулаторске батерије за десеточасовну струју пражњења са завршним напоном пражњења 1,83V, тако да је могуће у складу са тиме понудити и батерију већег капацитета.

Комисија за јавну набавку